
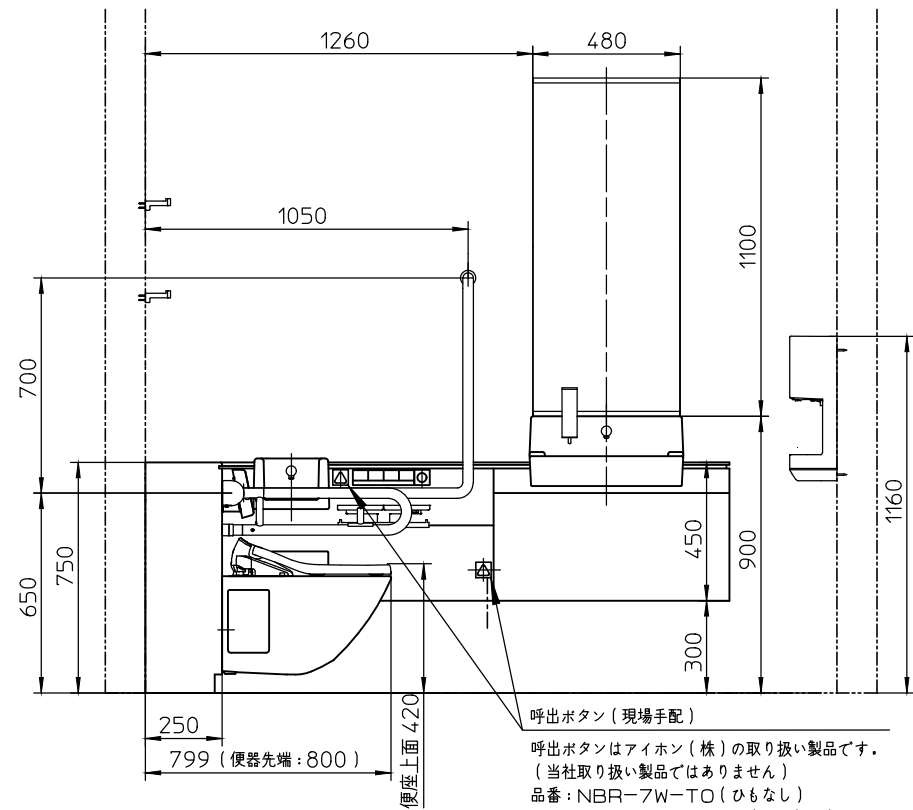


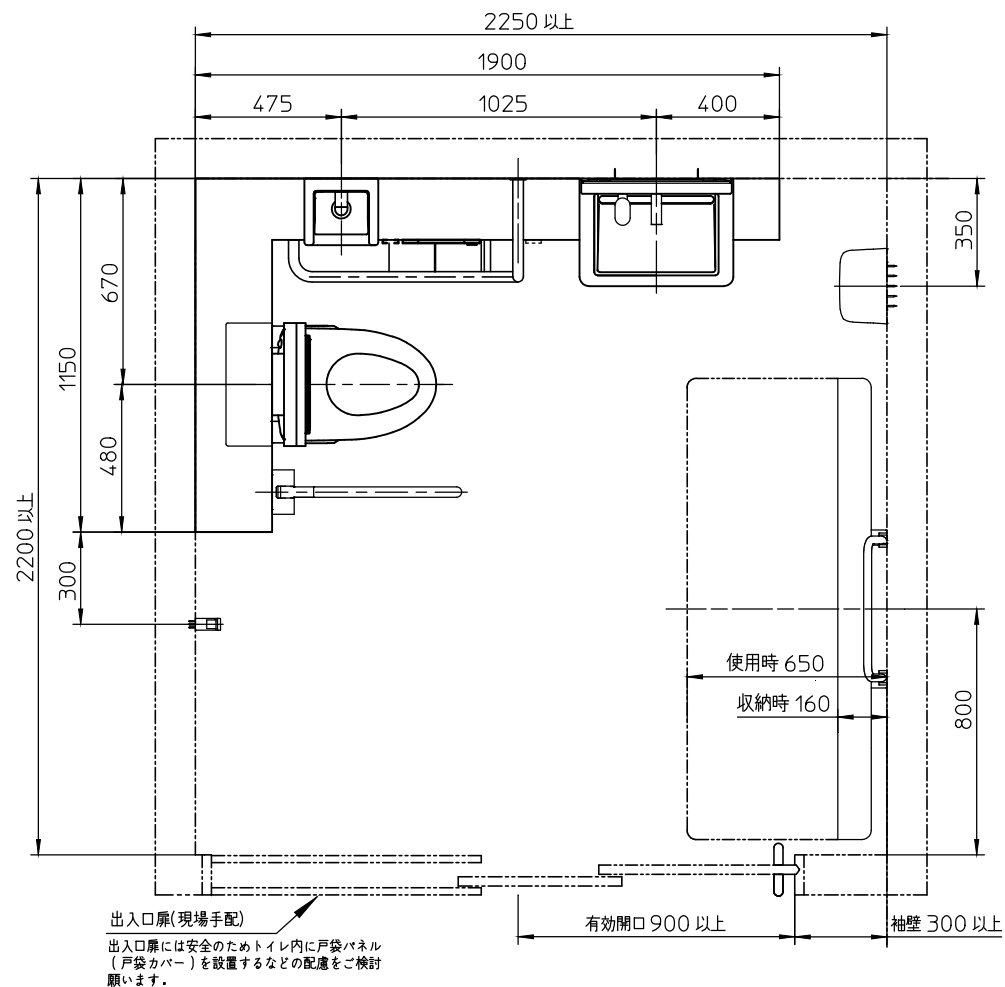


※洗面器とハンドドライヤーの距離が離れているため、車いすを停止させる位置や角度によっては、ハンドドライヤーを使用するにあたり、手洗い後に車いすを操作しなければならない場合があります。

※当図面は施工用図面ではありません。プランニングの際にご利用ください。

※当図面に掲載の商品は、2022年8月現在の商品です。

また、最新の品番・仕様については、当社営業センターにご確認ください。

※図枠の流用、図面の加工、明細の編集に関して一切責任を負いません。

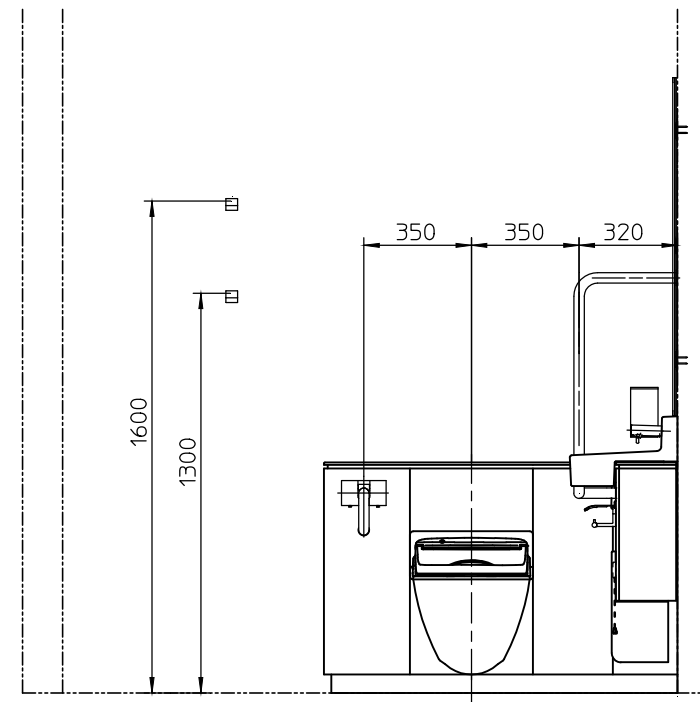

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位	名称
製図	検図	日付	RESTROOM ITEM 01
澁田	杉原	22-04-20	フラットカウンター・バリアフリートイレバック
備考			品番
<HR-8>病院トイレプラン8			図番
車いす使用者用トイレ(大型ベッド付き)プラン			779999999=K001
2000×2250			